

II 진료지원지표



시설안전

01 실내 공기질 측정결과

> 지표 설명


다중이용시설 실내공기질 관리법에 의거한 원내 실내공기질 관리 대상 시설의 평균 실내 공기질 측정 결과를 말합니다.

※ 법적기준 : 미세먼지($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하), 초미세먼지($35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)

> 지표결과

대상기간 : 2020년 ~ 2024년

단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

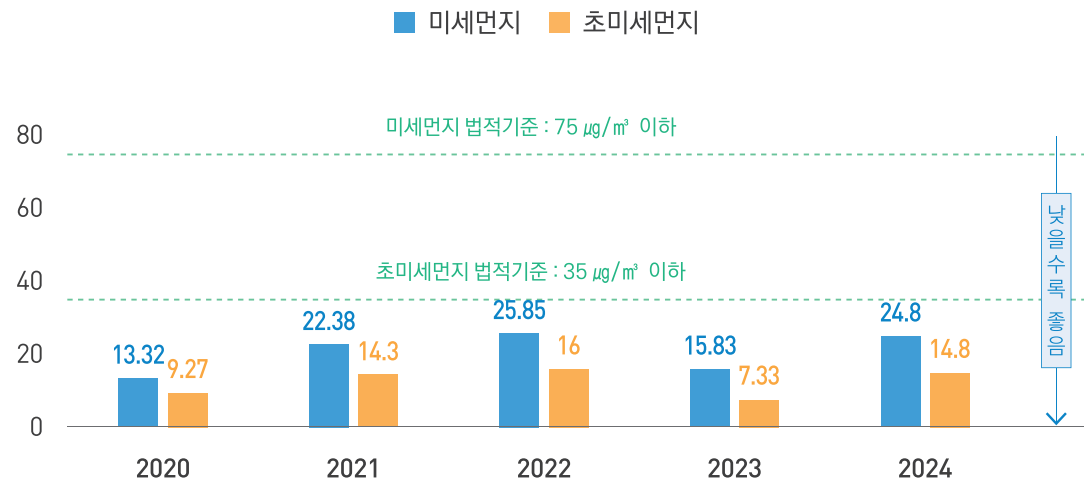

• 자료출처 : 인하대병원 시설팀

인하대병원은 병원 이용 고객과 직원의 건강을 보호하고 환경 상의 피해를 예방하기 위해 2019년 병원 내 모든 공조시스템을 최신형으로 전면 교체하였고, '다중이용시설 실내공기질 관리법'에 의거하여 매년 1회 실내공기질 측정을 실시하여 법적기준 미만으로 관리하고 있습니다.

실내공기질 개선을 위해 공조기 필터의 주기적 교체 및 세척을 실시하고 있으며, 실내 환기는 평균적으로 한 시간에 6회 이상 유지하고 있습니다.